

**GRANCHI SRL**

Loc.tà Ponte di Ferro 296 -56045 Pomarance (PI)
tel. 0588/62611-65030 – fax 0588/62631
P.IVA 01248990507 C.S.i.v.:€ 655.000,00
C.C.I.A.A di Pisa 110095 – QLP SOA nr. 2367/30/00

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)**CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE PRODOTTO: Sabbia Riciclata 0/8****DESIGNAZIONE:** **Aggregato Riciclato 0/8**
(UNI 8520-1)**SITO PRODUTTIVO:** **LOCALITA' PONTE DI FERRO 296 POMARANCE (PI)****DATA:** _____ **NUMERO FATTURA** _____

	N° DoP:	22	N° DI TIPO, LOTTO O SERIE:		011-25
	SISTEMA DI AVCP:	2+	CERTIFICATO N°		0948-CPD-0029
	ANNO:	08	ORGANISMO NOTIFICATO		TÜV Italia (0948)
REQUISITI	UM	UNI EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ing. Civile e strade			
Curva tipica	Setaccio / % passante	8=100% 6.3=100% 4=96.7% 2=77.8% 1=55% 0.5=40.9% 0.25=30.8% 0.125=25.9% 0.063=21.4%			
Serie setacci utilizzata		serie base			
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli					
Dimensione dell'aggregato	Designazione (d/D)	0/4			
Granulometria	Categoria/Tolleranza	G _r 85			
Forma dell'aggregato grosso	Categoria	NPD			
Massa volumica del granulo	(Mg/m³)	NPD			
Pulizia					
Contenuto in conchiglie nell'aggregato grosso	Categoria	///			
Contenuto di Fini / Polveri	Categoria	F22			
Qualità dei fini / polveri	Passa/non passa (**) - Categoria	MB 2.9 / SE 46			
Affinità ai leganti bituminosi	(%)	///			
Percentuale di superfici frantumate	Categoria	///			
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	Categoria	NPD			
Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura/attrito					
Resistenza alla usura dell'aggregato grosso	Categoria	NPD			
Resistenza alla levigabilità	Categoria	///			
Resistenza all'abrasione superficiale	Categoria	///			
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Categoria	///			
Resistenza allo shock termico	V _{LA}	///			
Composizione/contenuto					
Cloruri solubili	(%)	NPD			
Solfati solubili in acido	Categoria	ASo.2			
Zolfo totale	Passa/non passa (**) - Categoria	NPD			
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	Passa/non passa (**) - Categoria	NPD			
Impurezze/contaminanti organici leggeri	(%)	///			
Contenuto di carbonato	(%)	///			
Stabilità di volume					
Stabilità di volume – ritiro per essiccamento	Passa/non passa (**) - Categoria	NPD			
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	(%)	NPD			
Disintegrazione di silicato di calcio delle scorie d'altoforno raffreddate in aria	Passa/non passa (**) - Categoria	NPD			
Disintegrazione ferrosa delle scorie d'alto forno raffreddate in aria	Passa/non passa (**) - Categoria	NPD			
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio	Categoria	NPD			
Assorbimento di acqua	(%)	NPD			
Durabilità al gelo/disgelo	Categoria	NPD			
Durabilità agli agenti atmosferici	Categoria	///			
Durabilità alla reazione alcali silice	(%)	///			

(**) Passa/non passa rispetto al valore di soglia: per passa si intende che risponde ai requisiti di accettabilità previsti

NPD = Nessuna prestazione determinata; /// = Caratteristica non contemplata dalla Norma;

Test di Cessione: RdP n° 253358.01 del 18/12/2025

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante GRANCHI SRL

Firmato a nome e per conto di: **Granchi Monica**

Pomarance, 23/12/2025

Firma _____

GRANCHI S.R.L. (a socio unico)Loc. Ponte di Ferro 296
56045 POMARANCE (PI)
C.F. e P.IVA 01248990507



Rapporto di prova n. 02767 del 26/11/2025

V.A. 1076 / 3778 del 17/11/2025

Il presente rapporto di prova è costituito di una pagina.


Dati dichiarati dal Committente

Committente: GRANCHI s.r.l.
Indirizzo: Località Ponte di Ferro, 296 - Pomarance. (PI).
Provenienza campioni: Impianto in località Ponte di Ferro - Pomarance. (PI).
Data di prelievo: 10/11/2025 **Data di consegna:** 17/11/2025
Campione di prova: Sabbia riciclata

Esperienze effettuate	Valori ottenuti
Analisi granulometrica per via umida eseguita secondo UNI EN 933-1	vedi tabella
Determinazione del passante al setaccio 0.063 UNI eseguita per via umida secondo UNI EN 933-1	21.4 %
Determinazione del passante al setaccio 0.063 UNI eseguita per via umida secondo UNI EN 933-1 sulla frazione granulometrica 0/2mm	24.6 %
Determinazione del contenuto d'acqua eseguita secondo UNI EN 1097-5 sulla frazione granulometrica 0/2mm	13.0 %
Determinazione dell'equivalente in sabbia eseguita secondo UNI EN 933-8 sulla frazione granulometrica 0/2mm	46
Determinazione del valore di blu di metilene eseguita secondo UNI EN 933-9 sulla frazione granulometrica 0/2mm	2.9 g/Kg

ANALISI GRANULOMETRICA

Vagli	% progressive di trattenuto	% progressive di passante
setaccio 6.3 UNI	0	100.0
setaccio 4 UNI	3.3	96.7
setaccio 2 UNI	22.2	77.8
setaccio 1 UNI	45.0	55.0
setaccio 0.5 UNI	59.1	40.9
setaccio 0.25 UNI	69.2	30.8
setaccio 0.125 UNI	74.1	25.9
setaccio 0.063 UNI	78.6	21.4

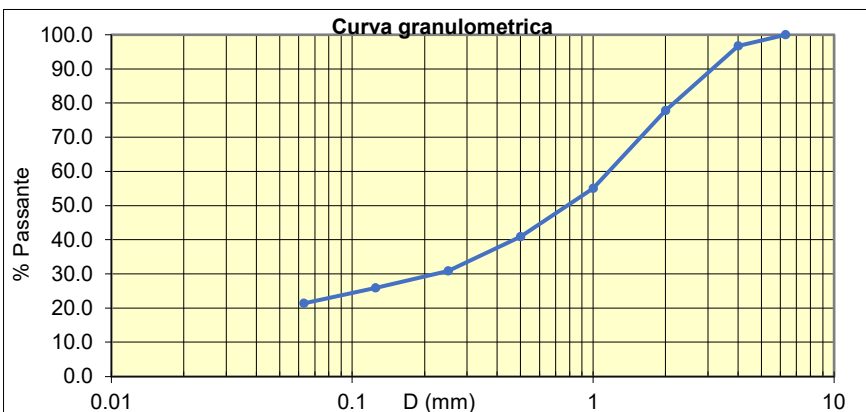

Nota: prove eseguite dal 19/11/2025 al 21/11/2025

Lo Sperimentatore
Geom. Andrea Vannucchi

Il Direttore del Laboratorio
Ing. Andrea Manuelli

**IDRO-CONSULT**

Laboratori Riuniti s.r.l.

Via degli Olmi 43
50041 Calenzano (FI)

00641

Azienda con sistema di
gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2015
certificato da
CERTIQUALITY
con n. 5527Qualifica del Ministero della
Salute per l'analisi delle fibre
di Amianto aerodisperso
con metodo
MOCF e SEMQualifica del Ministero della
Salute
per l'analisi dell'Amianto in
matrice solida tramite
metodologia
FT-IR e SEMLaboratorio iscritto negli
elenchi Nazionali dei laboratori
competenti a verificare la
conformità dei FertilizzantiLaboratorio iscritto nell'elenco Regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle Procedure di Autocontrollo
delle Industrie Alimentari al n. 083 - L.R. 09/03/2006 n. 9**RAPPORTO DI PROVA n° 253358.01/E1 - Emendamento del 23/12/2025**Pagina **1 di 3**

COMMITTENTE

GRANCHI SRL**Loc. Ponte di Ferro 296****56045 Pomarance PI**Campione **253358.01**

Matrice MATRICE SOLIDA - ELUATO TEST DI CESSIONE PER RECUPERO
 Denominazione del campione: SABBIA RICICLATA 0/8 - LOTTO 011-25 °
 Campionamento effettuato dalla Committenza o da tecnici incaricati dalla Committenza: Sì °
 Campione prelevato e confezionato da: Committenza °
 Data campionamento: 10/11/2025 °
 Luogo di esecuzione del campionamento: LOC. PONTE DI FERRO 296 - POMARANCE (PI) °
 Metodo di preparazione dell'eluato: UNI EN 12457-2:2004
 Data di accettazione in laboratorio del campione prelevato: 09/12/2025
 Conforme all'accettazione: Sì
 Rif. verbale di campionamento e/o accettazione n.: 26.119
 °: Dati e informazioni forniti dal committente, in fase di accettazione campioni e/o durante il prelievo da parte dei ns. tecnici

Data inizio analisi

09/12/2025

Data fine analisi

17/12/2025

DESCRIZIONE ANALISI	U.M.	RISULTATO	INCERTEZZA	V.L. (1)	NOTE
PREPARAZIONE ELUATO SECONDO NORMA UNI 12457-2					
MASSA DEL CAMPIONE DI LABORATORIO UNI EN 12457-2:2004	Kg	2			
RIDUZIONE DELLE DIMENSIONI a) Frantumazione manuale b) Macinazione con mulino UNI EN 12457-2:2004		A			
FRAZIONE NON MACINABILE UNI EN 12457-2:2004	%	0			
FRAZIONE >4 mm UNI EN 12457-2:2004	%	<5			
RAPPORTO CONTENUTO UMIDITA' MC UNI EN 12457-2:2004	%	12,90			
MASSA GREZZA CAMPIONE DI PROVA UNI EN 12457-2:2004	Kg	0,102			
VOLUME DI AGENTE LISCIVANTE UNI EN 12457-2:2004	L	0,888			
PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE LIQUIDO/SOLIDO a) filtrazione b) centrifugazione + filtrazione UNI EN 12457-2:2004		A			(g)
PARAMETRI DI PROVA					
TEMPERATURA su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSR 2100 Man 29 2003	°C	17,6			
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO (pH) su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSR 2060 Man 29 2003	pH	8,7	±0,4	5,5 / 12,0	
CONDUCIBILITA' su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSR 2030 Man 29 2003	μS/cm 20°C	168	±50		
FLUORURI su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSR 4020 Man 29 2003	mg/l	<0,1		1,5	
CLORURI su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSR 4020 Man 29 2003	mg/l	<5		100	

Segue...

**IDRO-CONSULT****Laboratori Riuniti s.r.l.**Via degli Olmi 43
50041 Calenzano (FI)

00641

Azienda con sistema di
gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2015
certificato da
CERTIQUALITY
con n. 5527Qualifica del Ministero della
Salute per l'analisi delle fibre
di Amianto aerodisperso
con metodo
MOCF e SEMQualifica del Ministero della
Salute
per l'analisi dell'Amianto in
matrice solida tramite
metodologia
FT-IR e SEMLaboratorio iscritto negli
elenchi Nazionali dei laboratori
competenti a verificare la
conformità dei FertilizzantiLaboratorio iscritto nell'elenco Regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle Procedure di Autocontrollo
delle Industrie Alimentari al n. 083 - L.R. 09/03/2006 n. 9**RAPPORTO DI PROVA n° 253358.01/E1 - Emendamento del 23/12/2025**

Pagina

2 di 3

COMMITTENTE

GRANCHI SRL**Loc. Ponte di Ferro 296****56045 Pomarance PI**

DESCRIZIONE ANALISI	U.M.	RISULTATO	INCERTEZZA	V.L. (1)	NOTE
NITRATI su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	<0,5		50	
SOLFATI su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	22	±11	250	
ARSENICO su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/l	4,4	±2,2	50	
BARIO su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/l	<0,1		1	
BERILLIO su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/l	<1		10	
CADMIO su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/l	<0,5		5	
COBALTO su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/l	<1		250	
CROMO su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/l	1,4	±0,7	50	
MERCURIO su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/l	<0,1		1	
NICHEL su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/l	7,0	±3,5	10	
PIOMBO su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/l	<1		50	
RAME su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/l	<0,001		0,05	
SELENIO su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/l	<1		10	
VANADIO su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/l	10	±5	250	
ZINCO su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/l	<0,01		3	
CIANURI su eluati da test di cessione in acqua deionizzata * UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	<30		50	
RICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD) su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + ISPRA Man 117 2014	mg/l	<10		30	

Segue...

**IDRO-CONSULT**

Laboratori Riuniti s.r.l.

Via degli Olmi 43
50041 Calenzano (FI)

00641

Azienda con sistema di
gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2015
certificato da
CERTIQUALITY
con n. 5527

Qualifica del Ministero della
Salute per l'analisi delle fibre
di Amianto aerodisperso
con metodo
MOCF e SEM

Qualifica del Ministero della
Salute
per l'analisi dell'Amianto in
matrice solida tramite
metodologia
FT-IR e SEM

Laboratorio iscritto negli
elenchi Nazionali dei laboratori
competenti a verificare la
conformità dei Fertilizzanti

Laboratorio iscritto nell'elenco Regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle Procedure di Autocontrollo
delle Industrie Alimentari al n. 083 - L.R. 09/03/2006 n. 9

RAPPORTO DI PROVA n° 253358.01/E1 - Emendamento del 23/12/2025Pagina **3 di 3**

COMMITTENTE

GRANCHI SRL**Loc. Ponte di Ferro 296****56045 Pomarance PI**

DESCRIZIONE ANALISI	U.M.	RISULTATO	INCERTEZZA	V.L. (1)	NOTE
AMIANTO * UNI EN 12457-2:2004 + METODO INTERNO BASATO SU DM 06/09/1994 GU n. 288 10/12/1994 All 1 Met B - Tecnica E-SEM	mg/l	<10		30	

⁽¹⁾ D.M. 05/02/1998 All. 3 e s.m.i.


Note: (g) = La filtrazione è stata eseguita su membrana con porosità di 0,45 µm utilizzando un dispositivo di filtrazione sotto vuoto. Con cadenza mensile il laboratorio effettua la verifica della prova in bianco del procedimento di lisciviazione. L'eluato di tale prova soddisfa quanto previsto al punto 5.4 della norma UNI EN 12457-2:2004

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA.

Motivo dell'emendamento: il presente Rapporto di Prova sostituisce ed annulla il precedente Rapporto di Prova n. 253358.01 del 18/12/2025 per correzione della data di campionamento.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' - I valori dei parametri analizzati rispettano i limiti di riferimento, dove questi sono presenti.

Il Responsabile del Laboratorio
Ordine dei Chimici della Toscana n. 889 - Sezione A
Dott. Chim. Arthur Alexanian



Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Nel caso di campionamento eseguito dalla Committenza, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina ogni responsabilità relativamente alle informazioni fornite dal cliente. Il Laboratorio dichiara inoltre che i tempi e le modalità di conservazione antecedenti l'accettazione del campione possono influenzare la qualità del dato.

Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.

La conformità ai limiti di legge non tiene conto dell'incertezza di misura stimata.

L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come incertezza estesa, con un valore di copertura K=2 ad un livello di fiducia del 95%, e si riferisce alla sola fase analitica. Per i risultati espressi come '<X', il valore 'X' è riconducibile al limite di quantificazione del metodo. La conservazione del Rapporto di Prova con le relative registrazioni tecniche presso il Laboratorio è di anni 5. Il campione residuo non viene conservato dopo l'emissione del Rapporto di Prova, salvo diversi accordi con la Committenza.

Risultato evidenziato in rosso: se presente, evidenzia il superamento del valore limite della norma di riferimento.

Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.).

I risultati riportati nel presente Rapporto di Prova, così come espressi, possono essere ottenuti mediante elaborazione di dati dichiarati da chi ha eseguito il campionamento e acquisiti in fase di ricezione del campione.

Copia di file firmato digitalmente

Fine Rapporto di Prova